

Tywatt 1000

Indicateur de consommations d'énergies


Guide d'utilisation



Sommaire


1- Mode AUTO	3
2- Voyants boîtier technique	3
3- Fonctions domotiques.....	4
4- Réglage heure et date.....	5
5- Consultation des consommations	7
6- Touche Information i	8
7- Programmation ECS.....	9
8- Dérogation ECS	9
9- Aide.....	10

1- Mode AUTO

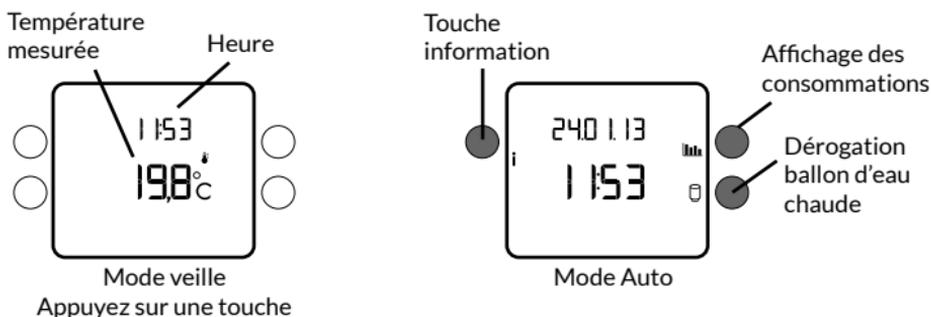

- Dérogation ECS possible.
- Accès aux consommations (),
- Passage en veille après 30 secondes sans action

2- Voyants boîtier technique

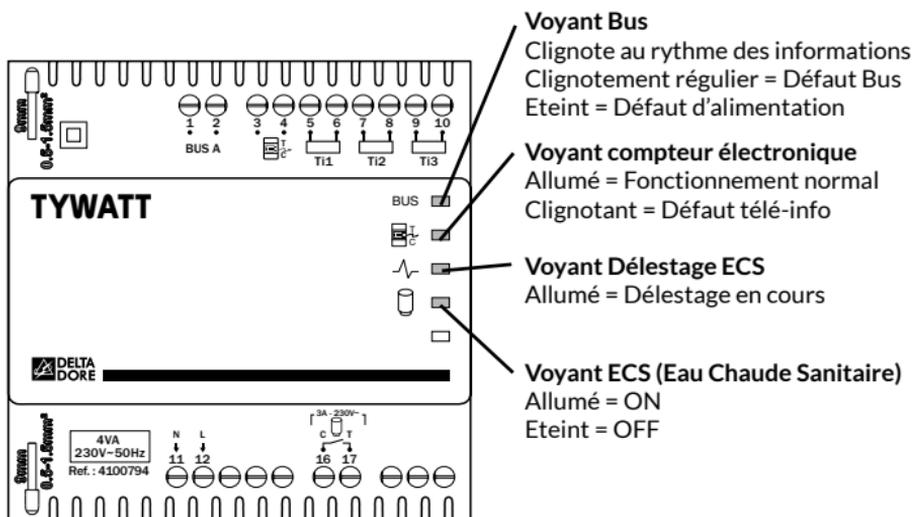


3- Fonctions domotiques

Les fonctions domotiques vous permettent, depuis une tablette ou un smartphone, localement ou à distance, de retrouver les fonctions suivantes :

- consultation des consommations du mois en cours ainsi que de l'historique des mois précédents (Elec, gaz,...).

Pour bénéficier de ce service, vous devez associer le boîtier d'ambiance à une passerelle domotique de la gamme TYDOM.

Exemple avec la passerelle domotique TYDOM 2000

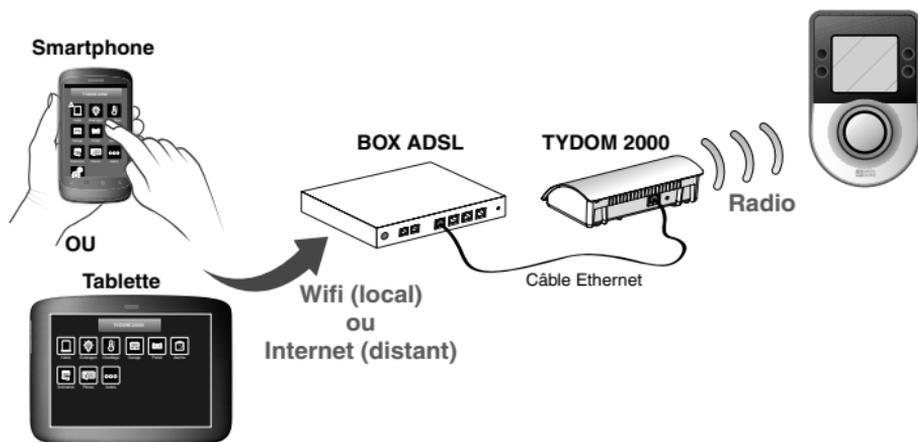

4- Réglage heure et date



Appuyez sur i pendant 3 secondes

Validez par OK.


Entrez la date, puis l'heure.
Validez par OK.



Sortez du mode en tournant la molette

5- Consultation des consommations

A partir du mode AUTO .

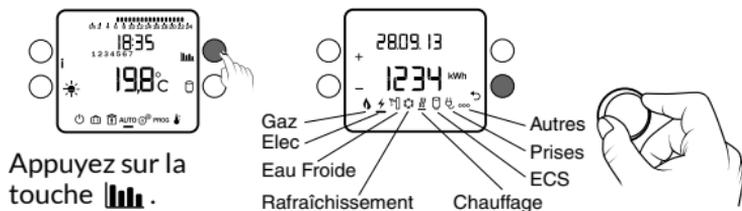


-  : Consommation totale gaz
-  : Consommation totale électrique
-  : Consommation totale eau froide
-  : Consommation du rafraîchissement
-  : Consommation du chauffage
-  : Consommation de la production d'eau chaude sanitaire (ECS)
-  : Consommation liée aux appareils connectés sur prises

- Pour passer d'un affichage de consommation à l'autre, tournez la molette.
- Selon la configuration de l'installation, certains symboles ne seront pas proposés.
- Pour sortir du mode « Consultation des consommations », appuyez sur la touche .

- Si vous avez une chaudière «hybride», l'affichage des consommations chauffage et ECS se fera pour chaque type d'énergie utilisé (gaz et elec).
- Les index de consommation et l'historique peuvent être remis à zéro (menu 2-24, notice d'installation).


Exemple : Vous souhaitez consulter la consommation totale électrique de votre installation.

Tournez la molette pour sélectionner le symbole ⚡.

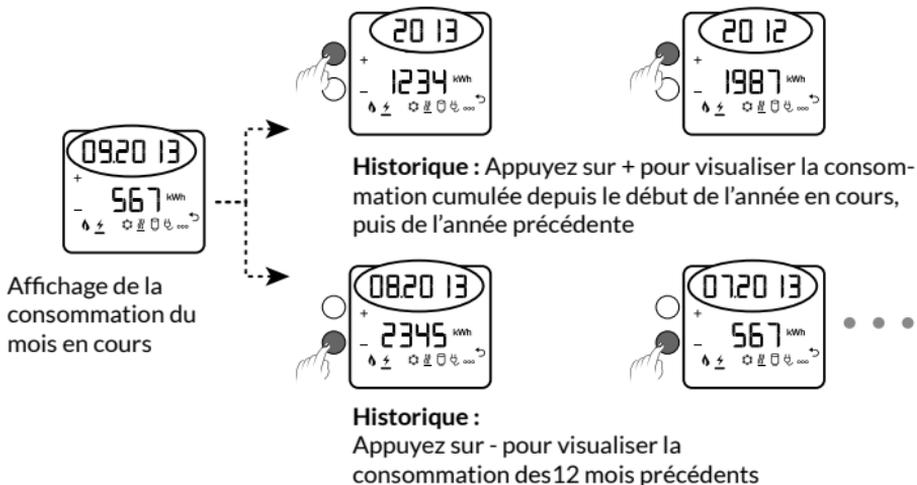

6- Touche Information i

A partir du mode AUTO, vous accédez à l'état de l'installation (touche i) et aux défauts éventuels (voir § Aide).

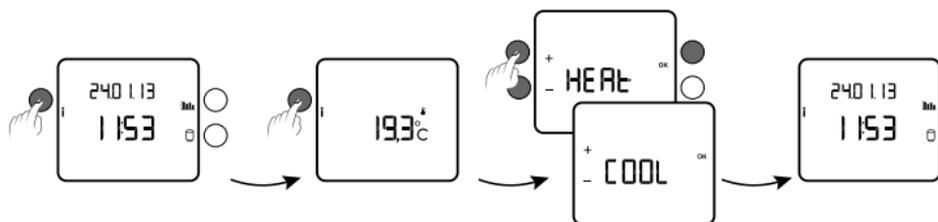

Appuyez sur i.

Affichage de la température mesurée.
Appuyez sur i.

Le choix Heat/Cool (Chauffage/Rafrâichissement) n'est disponible que si vous avez déclaré la présence d'un système de rafraîchissement (menu installateur, 0-06).

Appuyez sur + ou -. Validez par OK.

7- Programmation ECS

Si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo, vous avez la possibilité d'adapter la plage d'activation du ballon d'eau chaude sanitaire.


Reportez-vous au guide d'installation (menu 2-21 et 2-22).

8- Dérogation ECS

A partir du mode AUTO.



Appuyez sur la touche .



Le symbole  clignote.
La marche ECS est relancée pour 6 heures.

Cette relance peut être interrompue au passage en Heures Creuses ou par un nouvel appui sur la touche .

9- Aide

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation.

Vérifiez le disjoncteur.

Le symbole  n'apparaît pas.

L'ECS n'est pas gérée par l'appareil.

Reportez-vous au menu 1-04.

Remplacement d'un produit émetteur de consommation (ex: Tywatt 5100, ...) de votre compteur électrique ou dans le cas d'un changement de contrat tarifaire:

vous devez initialiser vos consommations.

Reportez-vous au guide d'installation (menu 2-24).

Le symbole  clignote.

Un défaut est détecté sur l'installation.

Appuyez sur la touche  pour consulter la nature du «Défaut».

dEF 6: Il y a un défaut de communication entre le Tywatt et son boîtier technique (Bus A). *Vérifiez l'installation.*

dEF 7: Il y a un défaut de communication avec le compteur électronique. *Vérifiez la liaison avec le compteur électronique.*

Vous n'affichez pas d'index de consommation ou vous affichez «- - -».

Vous venez d'effectuer un reset des index depuis moins d'une heure. Patientez.

FuitE:

Une fuite d'eau a été détectée sur l'installation.

 Eau froide

 Eau Chaude Sanitaire

Vérifiez l'installation.



RED 2014/53/UE

